

☐ KIERUNEK EWAKUACJI

k1 NUMER KLATKI SCHODOWEJ


D.suma 37m SUMA DOJŚCIA EWAKUACYJNEGO

SALA GIMNASTYCZNA

SCHEMAT UKŁADU BUDYNKU skala 1:1000

ŁĄCZNIK

BUDYNEK GŁÓWNY

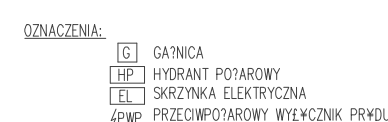

 oprawa ewakuacyjna

 pożarowy wyłącznik prądu

1. Instalację wykonać jako podtynkową.
2. Wysokość montażu opraw oświetleniowych :
 - 2,5 m od podłogi.
3. Przewody nieoznaczone :
 - typu YDYP 3x1,5 mm² dla instalacji oświetleniowej.

9