


# RZUT I PIĘTRA

## UKŁAD SIECIOWY TN-C-S OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

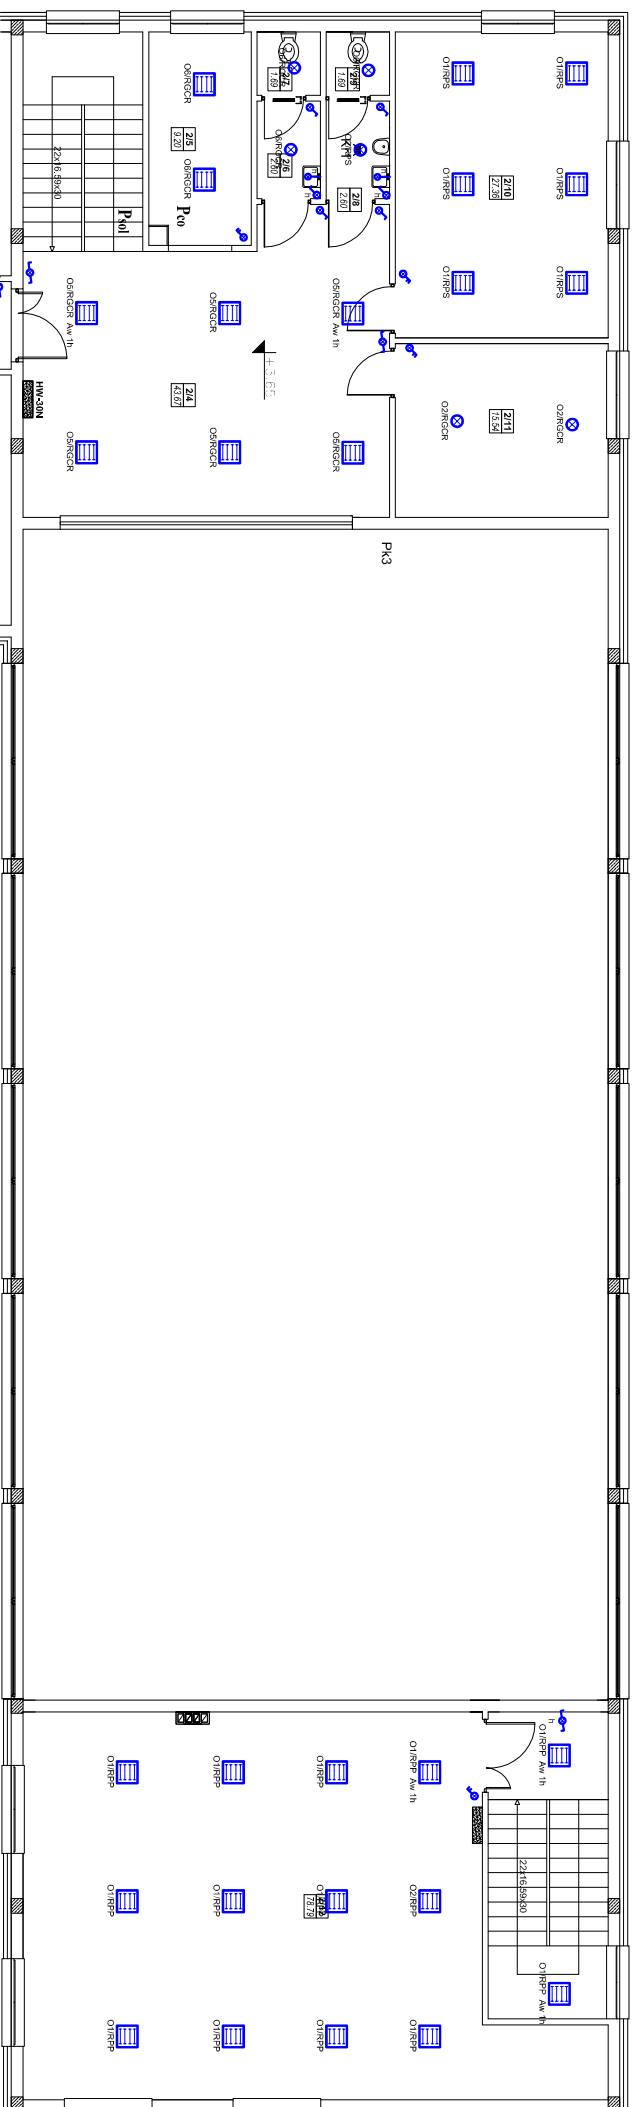


- [illegible]

- LEGENDA OZNAKOWANIA OBIWODOW:
- | np.  | Głowy                                 |
|------|---------------------------------------|
| G    | - obwód grzbienia wykwętków           |
| O    | - obwód osłonięcia                    |
| OS   | - obwód osłonięcia zewnętrznego       |
| W    | - obwód osłonięcia wewnętrznego       |
| OS   | - obwód zainhabia odszczepu składow   |
| PW   | - obwód zainhabia nierz. podłoż. wody |
| WŁZ  | - wewnętrzna linia zainhabia          |
| RG   | - linia rozdzielenia głowa białej     |
| RGGR | - linia rozdzielenia głowa brązowej   |
| RPS  | - półk. rozst. pomiędzy odłogach      |
| K3-3 | - przelubnowanie złącza nakładowe     |

x - kolejny nr obwodu elektrycznego  
y - symbol rozdziału zasłajającej obwód

x - kolejny nr obwodu elektrycznego  
y - symbol rozdziału zasłajającej obwód

# CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

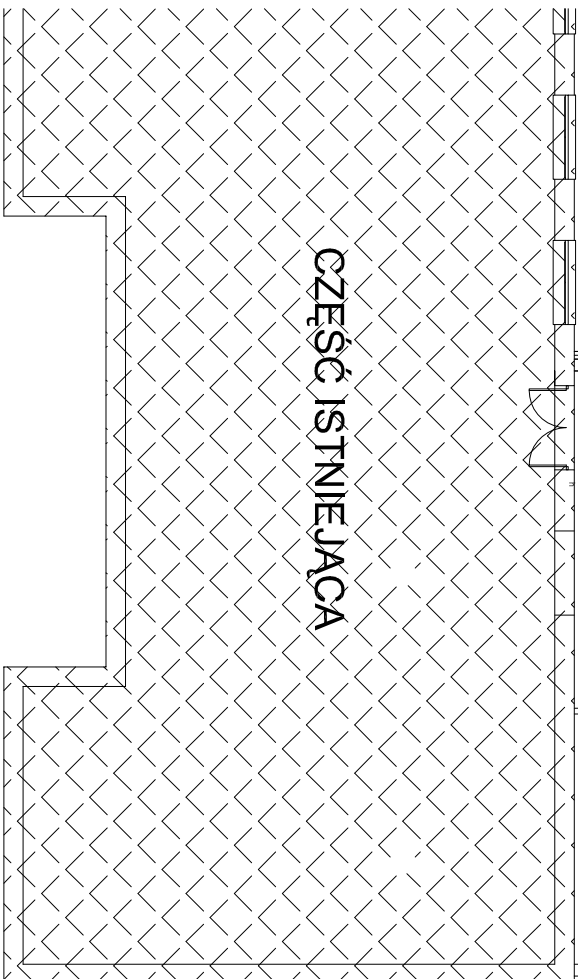

<b>Nazwa i adres obiektu:</b>	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolenia i Wychowawczego w Kozłowie o budowę sali sportowej wraz z niezbędnymi obiektami		
<b>Investor:</b>	Miasto Kozłowski, ul. Mickiewicza, Pom. dz. nr 17/2-18/4		
<b>Projektant:</b>	STAROSTWO POWIATOWE W SZLIMIE ul. Wolności 31 85-400 Szlimeski		
<b>Projektkow:</b>	mgr inż. Grzegorz Gontow, ul. nr POLNA 124/POM/06/4		
<b>Strawczki:</b>	<b>Brana:</b>	<b>elektrownia</b>	<b>Data:</b>
<b>Typu rysunku:</b>	<b>RZUT PIŁA - inst. oszalowania</b>	<b>Skala:</b>	<b>06/2015</b>
<b>Ytu rysunku:</b>	<b>RZUT PIŁA - inst. oszalowania</b>	<b>Skala:</b>	<b>1:100</b>



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20151019085558+02'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20151019085558+02'00' )  
/CreationDate  
(Piotr)  
/Author  
-mark-